



# (株)平和堂 久御山ドライセンター

クールサーム塗装 21,995㎡ 施工期間:2019年10月~12月  
 温度測定期間:2020年8月21日~9月28日

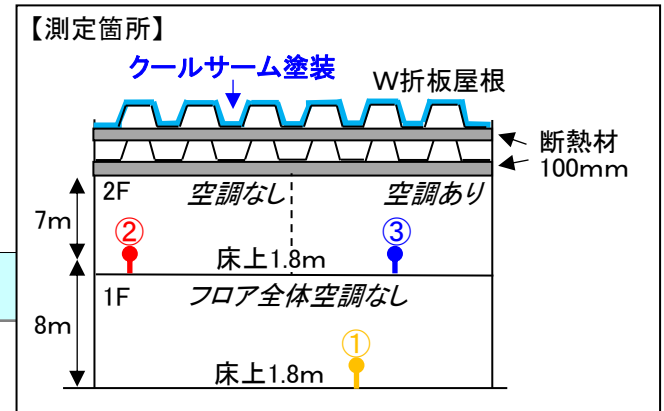

## 2020年8月~9月

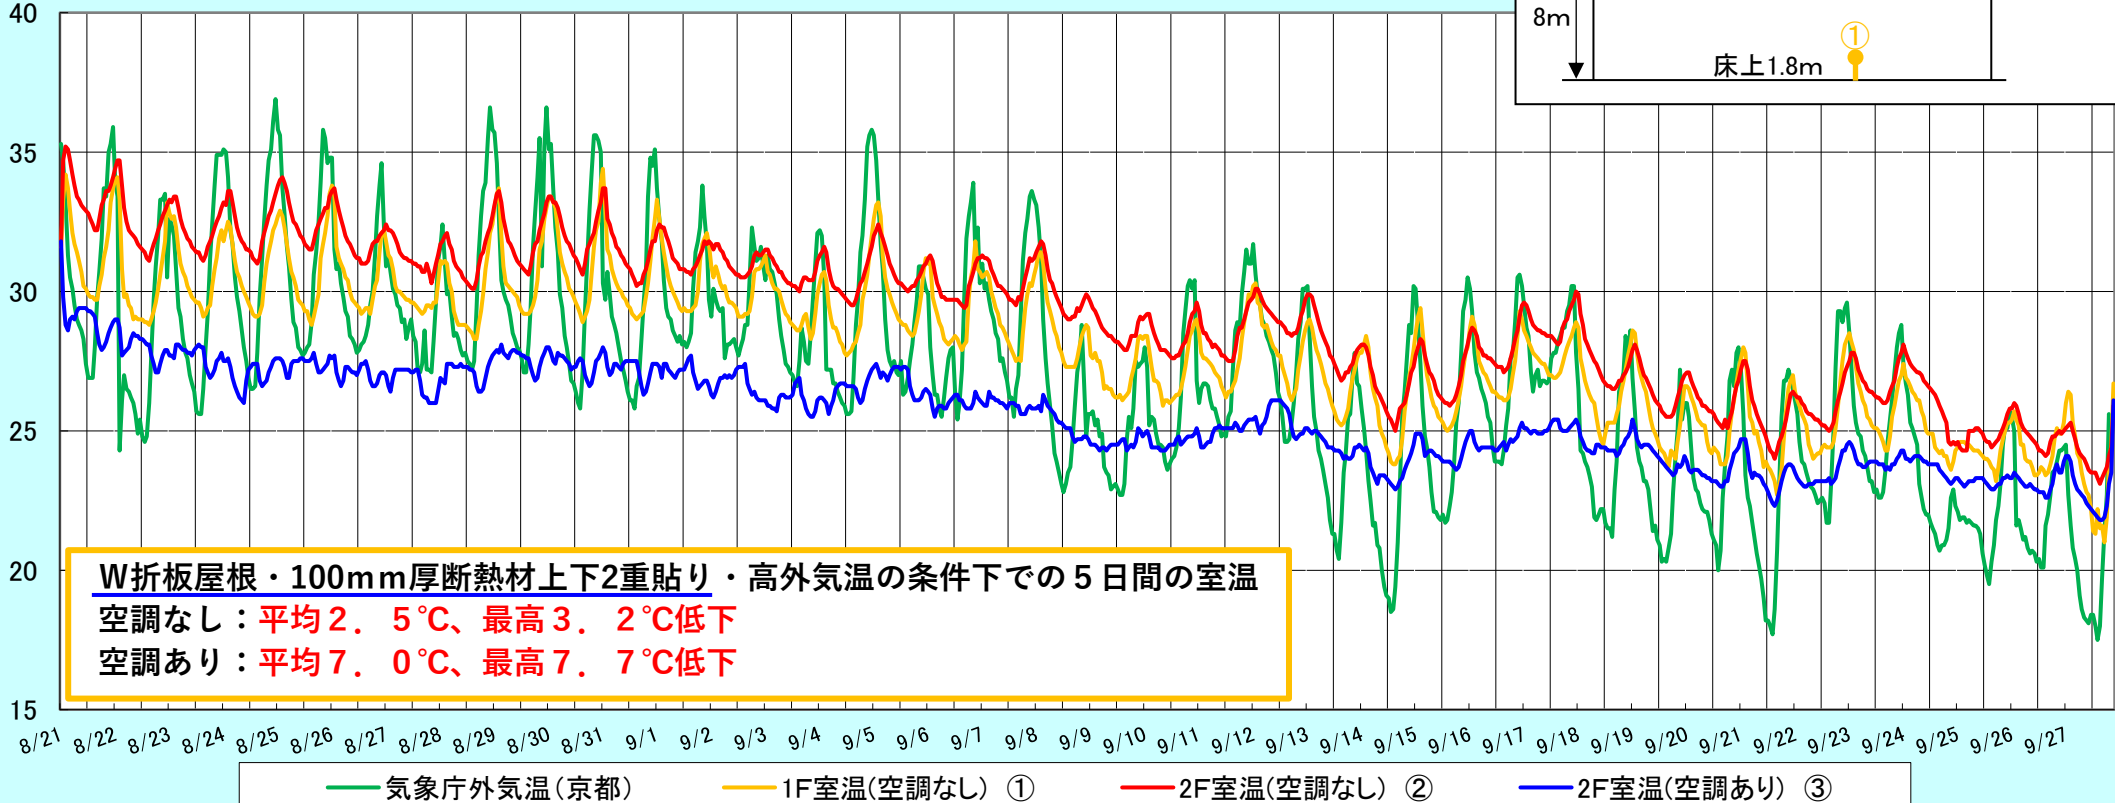

最高温度	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	
天気(京都)	☀	☀	☀	☀	☀	☀/☁	☀/☁	☀	☀	☀	☀/☁	☀	☀/☁	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
気象庁外気温(京都)	35.3	35.9	33.5	35.1	36.9	35.8	34.6	32.4	36.6	36.6	35.6	35.1	33.8	32.3	32.2	35.8	30.9	33.9	33.6	28.8	28.0	30.4	31.7	30.2	27.8	30.2	30.5	30.6	30.2	28.6	27.2	28.0	27.2	29.6	28.8	22.9	25.7	24.5	25.6	
1F室温(空調なし) ①	34.2	34.1	33.2	32.5	32.9	33.8	32.2	31.1	33.7	33.4	34.4	33.3	32.1	31.3	30.7	33.2	31.2	31.8	31.4	28.8	28.4	29.0	30.3	29.0	28.4	29.4	29.1	29.3	28.9	28.6	26.6	28.0	27.0	28.5	27.4	25.5	25.7	26.4	26.7	
2F室温(空調なし) ②	35.2	34.7	33.4	33.6	34.1	33.7	32.4	32.1	33.6	33.4	33.7	32.4	31.8	31.5	31.6	32.4	31.3	31.3	31.8	29.9	29.2	29.6	30.1	29.9	28.1	28.3	28.7	29.6	30.0	28.1	27.1	27.5	26.4	27.8	28.1	26.8	26.0	25.3	25.9	
2F室温(空調あり) ③	31.8	30.2	29.5	28.6	29.3	29.4	28.2	27.8	28.9	29.2	29.4	28.7	28.1	28.1	27.6	28.0	27.5	27.7	27.5	26.2	25.7	25.7	26.6	26.5	24.7	24.3	24.9	25.8	26.3	24.9	24.0	24.1	24.1	25.2	25.2	24.1	24.0	23.5	26.1	
温度差(空調なし)		-1.2			-2.8	-2.1			-3.0	-3.2																														
温度差(空調あり)		-5.7			-7.6	-6.4			-7.7	-7.4																														